




EDXRF: muestra 33-3 / sample 33-3

Yacimiento /Archaeological site: Las Calañas / Las Calañas

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

27/05/2015

Análisis en decoración roja / Analysis on red decoration

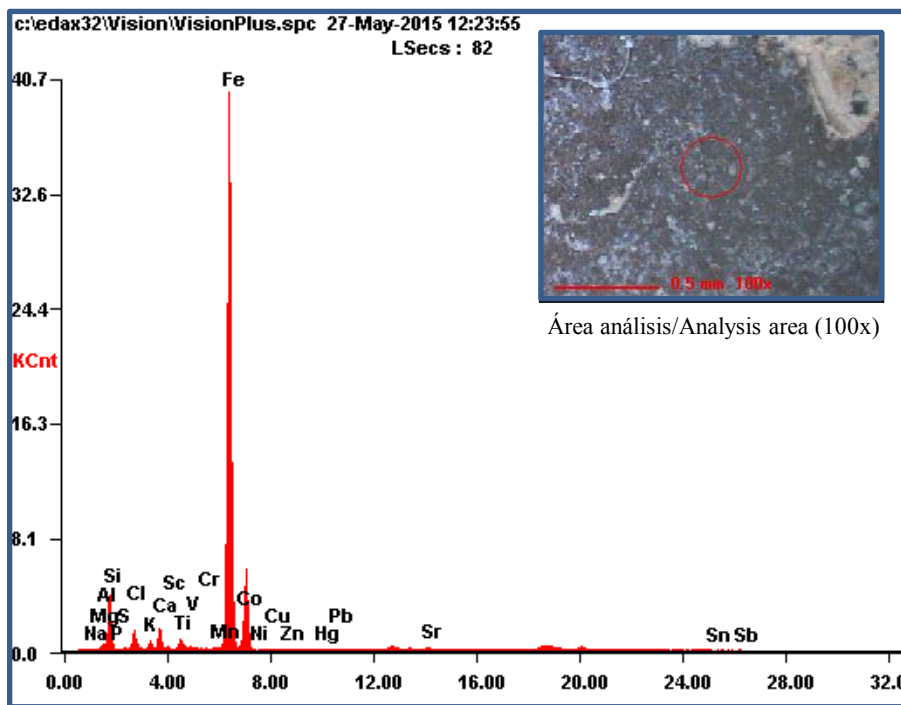

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 690 μ A

Tamaño de spot / spot size: 300 μ m

Oxide	Wt%	At%
Na2O	01.52	02.02
MgO	01.05	02.16
Al2O3	09.06	07.33
SiO2	42.86	58.89
P2O5	00.51	00.29
SO3	00.56	00.57
Cl2O	02.89	02.75
K2O	01.41	01.23
CaO	03.42	05.04
Sc2O3	00.08	00.05
TiO2	01.11	01.15
V2O5	00.08	00.04
Cr2O3	00.01	00.01
MnO	00.12	00.14
Fe2O3	34.68	17.93
CoO	00.07	00.07
Ni2O3	00.00	00.00
CuO	00.06	00.06
ZnO	00.04	00.04
HgO2	00.06	00.02
PbO2	00.03	00.01
SrO	00.12	00.10
SnO2	00.09	00.05
Sb2O3	00.16	00.05

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results




EDXRF: muestra 33-3 / sample 33-3

Yacimiento /Archaeological site: Las Calañas / Las Calañas

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

27/05/2015

Análisis en la pasta cerámica / Analysis on ceramic paste

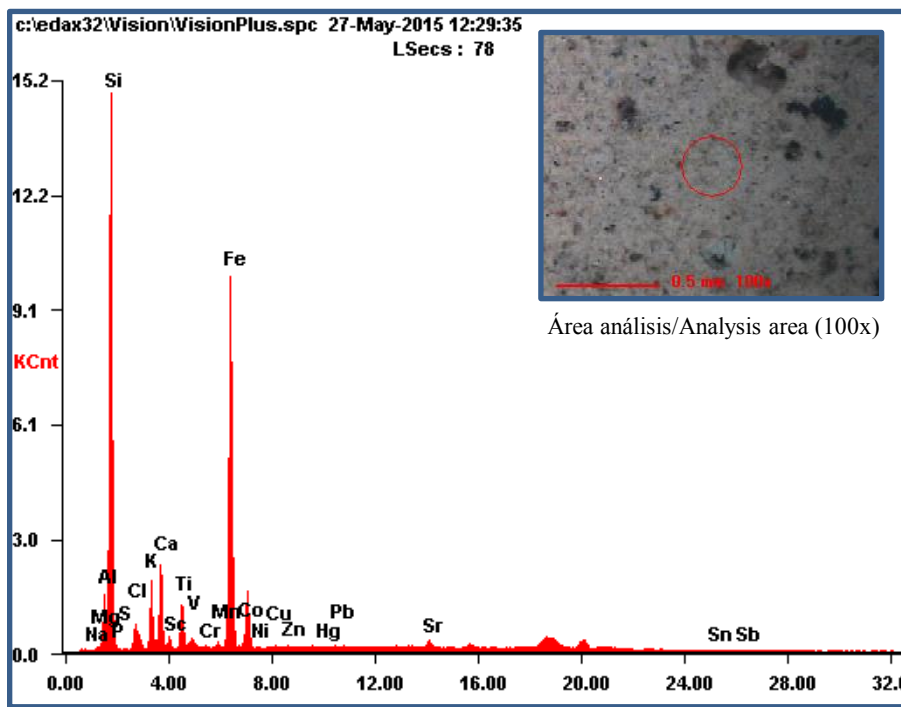

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 845 μ A

Tamaño de spot / spot size: 300 μ m

Oxide	Wt%	At%
Na2O	00.18	00.19
MgO	01.71	02.79
Al2O3	12.81	08.24
SiO2	72.80	79.51
P2O5	00.33	00.15
SO3	00.17	00.14
Cl2O	00.77	00.58
K2O	02.99	02.08
CaO	03.19	03.73
Sc2O3	00.07	00.03
TiO2	01.15	00.94
V2O5	00.06	00.02
Cr2O3	00.01	00.00
MnO	00.04	00.04
Fe2O3	03.57	01.47
CoO	00.01	00.01
Ni2O3	00.01	00.00
CuO	00.01	00.01
ZnO	00.01	00.01
HgO2	00.01	00.00
PbO2	00.01	00.00
SrO	00.04	00.03
SnO2	00.04	00.02
Sb2O3	00.03	00.01

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results