




Habitación 1.Figura desconocida. Posición de los puntos de medida



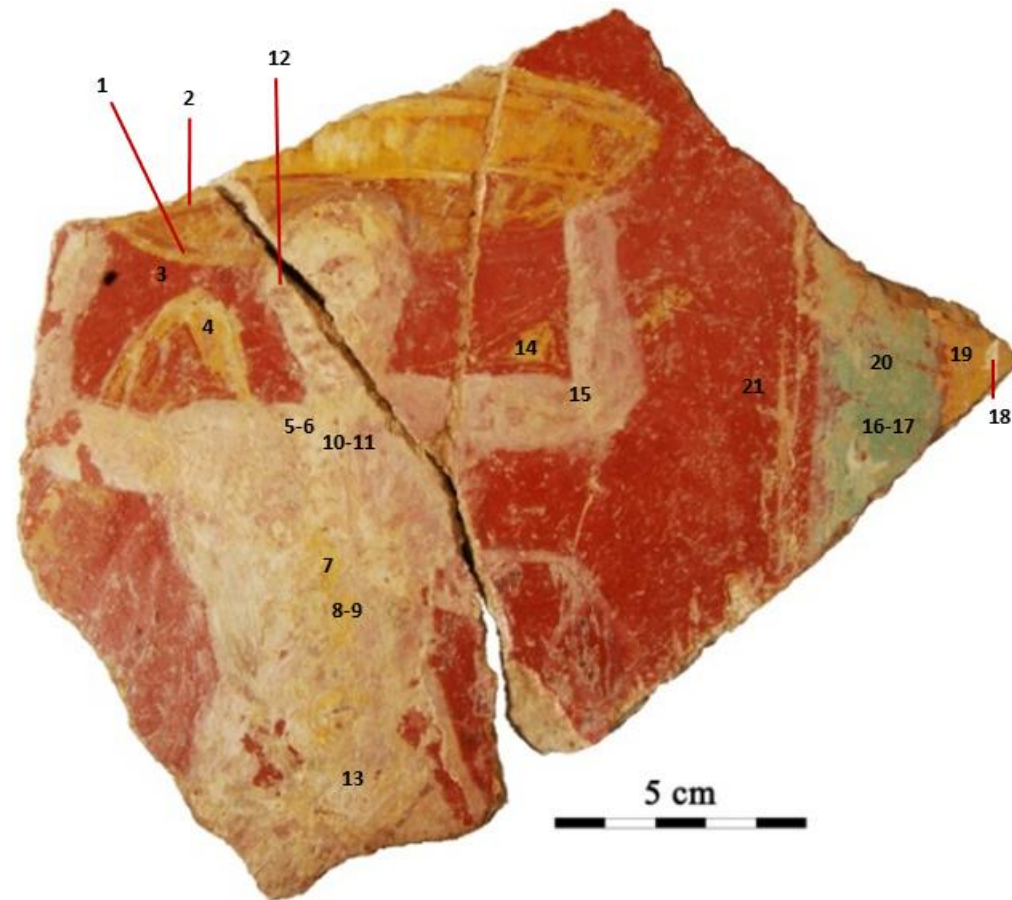

Análisis EDXRF. Valores en % wt

Fragment 8	Na2O	MgO	Al2O3	SiO2	P2O5	SO3	-Cl	K2O	CaO	TiO2	Cr2O3	MnO	Fe2O3	CoO	CuO	ZnO	As2O3	SrO	BaO	PbO2
Point 1	0,00	1,60	2,84	10,90	0,07	0,19	0,02	0,31	55,70	0,17	0,01	0,24	27,36	0,07	0,10	0,03	0,08	0,18	0,04	0,09
Point 2	0,00	1,85	3,40	10,05	0,00	0,10	0,00	0,37	63,76	0,11	0,01	0,10	19,22	0,07	0,05	0,02	0,09	0,53	0,02	0,25
Point 3	0,00	0,60	1,86	7,51	0,00	0,12	0,19	0,39	47,38	0,14	0,02	0,08	41,25	0,08	0,05	0,02	0,02	0,15	0,02	0,13
Point 4	0,00	1,10	2,56	8,35	0,02	0,01	0,01	0,32	54,13	0,15	0,01	0,07	32,54	0,09	0,11	0,02	0,07	0,14	0,02	0,31
Point 5	0,00	1,13	3,12	10,97	0,05	0,17	0,00	0,38	66,32	0,14	0,00	0,04	16,43	0,07	0,28	0,01	0,04	0,58	0,03	0,22
Point 6	0,00	0,47	2,04	17,61	0,00	0,24	0,03	0,45	61,07	0,11	0,01	0,04	10,94	0,08	5,82	0,02	0,04	0,78	0,01	0,25
Point 7	0,01	0,62	1,24	5,72	0,00	0,17	0,04	0,16	80,64	0,08	0,01	0,16	8,70	0,06	0,62	0,01	0,07	1,14	0,06	0,49
Point 8	0,00	0,20	1,78	6,62	0,00	0,12	0,04	0,47	77,37	0,23	0,00	0,15	10,38	0,06	0,70	0,02	0,05	1,49	0,03	0,29
Point 9	0,14	0,17	1,47	30,90	0,00	0,26	0,06	0,54	41,18	0,09	0,00	0,03	1,66	0,02	22,13	0,05	0,02	1,14	0,00	0,14
Point 10	0,00	7,58	1,66	4,21	0,05	0,14	0,35	0,10	31,52	0,01	0,01	0,64	52,69	0,18	0,17	0,01	0,00	0,48	0,04	0,17
Point 11	0,00	0,76	3,59	11,62	0,09	0,30	0,07	0,59	71,65	0,20	0,00	0,08	9,78	0,05	0,25	0,01	0,03	0,71	0,04	0,17
Point 12	0,00	0,50	2,06	7,97	0,02	0,17	0,04	0,40	74,96	0,18	0,00	0,14	11,81	0,05	0,30	0,03	0,06	1,01	0,03	0,27
Point 13	0,00	0,82	3,46	10,34	0,00	0,13	0,00	0,41	80,15	0,18	0,00	0,04	2,86	0,04	0,04	0,02	0,04	1,11	0,04	0,33
Point 14	0,00	1,27	2,06	6,70	0,04	0,07	0,04	0,29	47,74	0,11	0,02	0,14	40,74	0,12	0,08	0,02	0,03	0,17	0,03	0,35
Point 15	0,00	1,67	6,98	21,56	0,29	0,11	0,02	1,00	51,91	0,24	0,00	0,09	15,42	0,08	0,10	0,02	0,03	0,31	0,02	0,16
Point 16	0,00	2,21	3,38	24,91	0,00	0,02	0,06	4,07	39,19	0,24	0,01	0,07	23,59	0,11	1,78	0,01	0,03	0,13	0,06	0,14
Point 17	0,30	0,65	1,64	44,88	0,00	0,00	0,24	0,93	23,85	0,05	0,01	0,04	14,33	0,06	12,81	0,03	0,00	0,06	0,04	0,09
Point 18	0,00	1,12	2,51	8,27	0,03	0,21	0,00	0,37	82,00	0,11	0,01	0,06	4,19	0,05	0,02	0,02	0,02	0,88	0,06	0,08
Point 19	0,00	0,80	5,23	25,05	0,32	0,03	0,02	0,97	40,25	0,35	0,03	0,33	26,20	0,07	0,03	0,05	0,02	0,12	0,03	0,11
Point 20	0,39	0,76	1,78	41,82	0,00	0,02	0,17	1,20	26,53	0,06	0,01	0,04	15,84	0,06	11,11	0,03	0,01	0,06	0,03	0,09
Point 21	0,00	1,12	1,11	4,45	0,07	0,09	0,14	0,26	53,51	0,12	0,02	0,06	38,46	0,09	0,10	0,02	0,03	0,18	0,03	0,14